

ОАО «Минский завод отопительного оборудования»  
220073 г. Минск, ул. Тимирязева, 29

ОКП 14 6200  
ОКП РБ 27.21.20.500




## Тройник ГОСТ 8948-75

диаметр условного прохода

### ПАСПОРТ

ШТАЖ.752243.0 ПС

обозначение

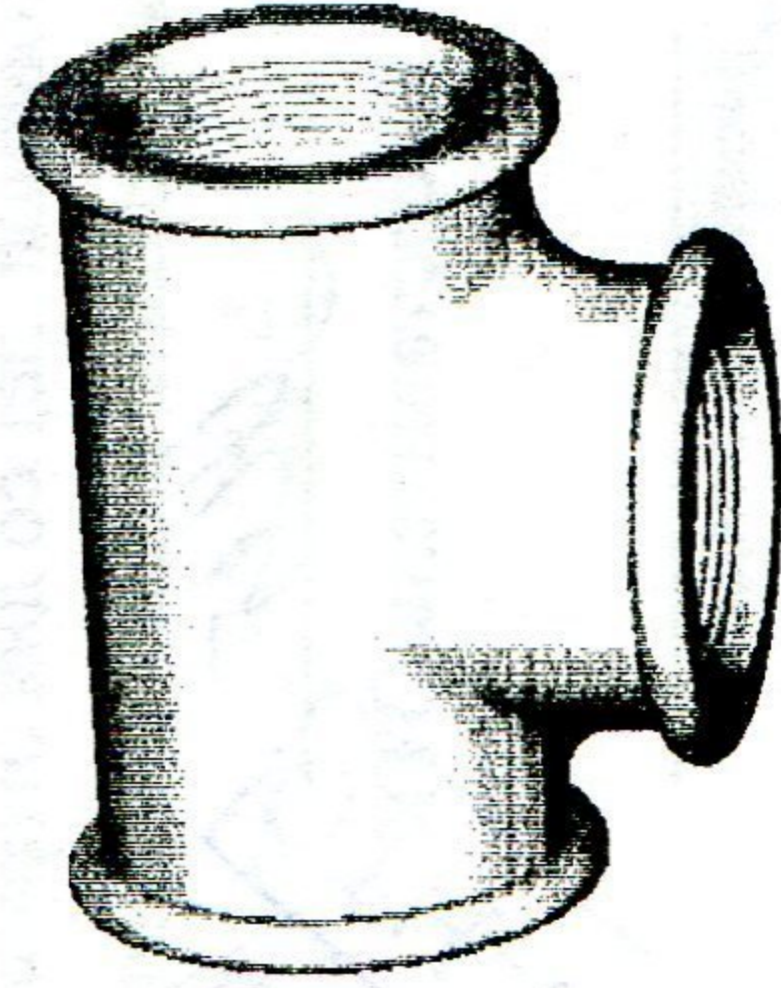

### 1. Основные технические данные

- 1.1 Условный проход –  $D_y$  \_\_\_\_\_ – В по ГОСТ 6357-81.
- 1.2 Присоединительная резьба G \_\_\_\_\_ – В по ГОСТ 1215-79.
- 1.3 Материал – ковкий чугун КЧ 30-6-ф ГОСТ 1215-79.
- 1.4 Масса тройника, кг, не более \_\_\_\_\_

### 2 Технические указания

2.1 Перед монтажом тройника (с применением уплотнителя) резьбовые соединения трубопроводов должны быть очищены от металлической стружки и грязи. Момент затягивания тройника должен быть не более 12 кгс · м.

### 3. Консервация

3.1 Изделие подвергнуто консервации – от 7 до 12 % эмульсией смазки технологической «Росойл-503» ТУ 0258-018-06377289-2000, или другим типом консервационного покрытия, обеспечивающим противокоррозионную защиту.

### 4. Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование изделий может осуществляться любым видом транспорта, при условии предохранения их от атмосферных осадков и загрязнений.

4.2 Тройники, отгружаемые потребителю в одной транспортной единице по одному сопроводительному документу, комплектуются паспортом.

4.3 Хранение тройников в части воздействия климатических факторов: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха от 40° С до минус 50° С. Относительная влажность воздуха: среднегодовое значение 80 % при 15° С и верхнее значение 98 % при 25° С.

### 5. Свидетельство о приёмке и гарантии изготовителя

5.1 Тройник принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 8944-75 и признан годным для эксплуатации.

5.2 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 8948-75 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и монтажа.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации тройника – 2 года со дня ввода его в эксплуатацию, но не более двух с половиной лет со дня отгрузки с завода-изготовителя.

Количество отгруженных изделий с завода-изготовителя, шт. (кг)  
(при необходимости) \_\_\_\_\_

Представитель ОТК

МП

личная подпись  
Предприниматель-изготовитель

ОАО «Минский завод  
отопительного оборудования»

МП склад фитингов

Печать (штамп) \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_

расшифровка подписи \_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

год, месяц, число

Дата продажи \_\_\_\_\_

год, месяц, число

\_\_\_\_\_